


Kostenrechnende Einrichtung: zentrale Abwasserbeseitigung

Ergebnis der Kostenrechnung 2004

Das Jahr 2004 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 68.021,75 Euro ab


Ergebnisentwicklung zentrale Schmutzwasserbeseitigung

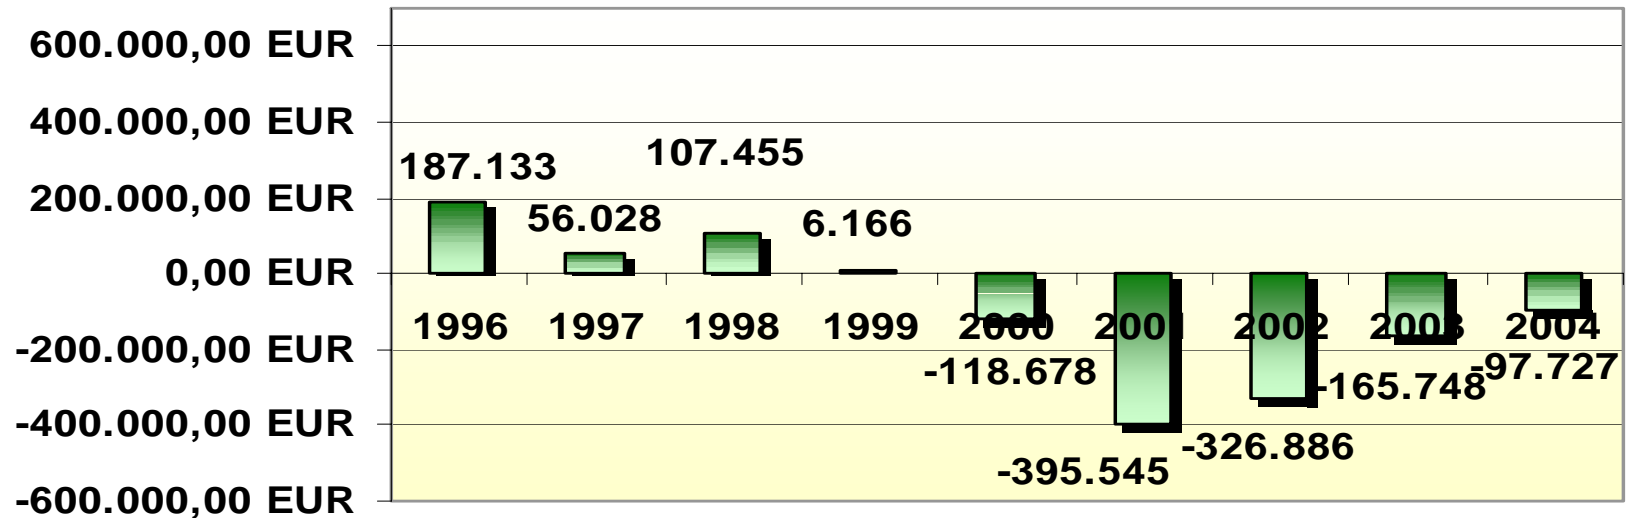

Größerer Defizitabbau, wenn nicht:

Vermögensbuchungen in Aufwandsbuchungen; höhere Abschreibungen


Kostenverteilung zentrale Schmutzwasserbeseitigung 2004

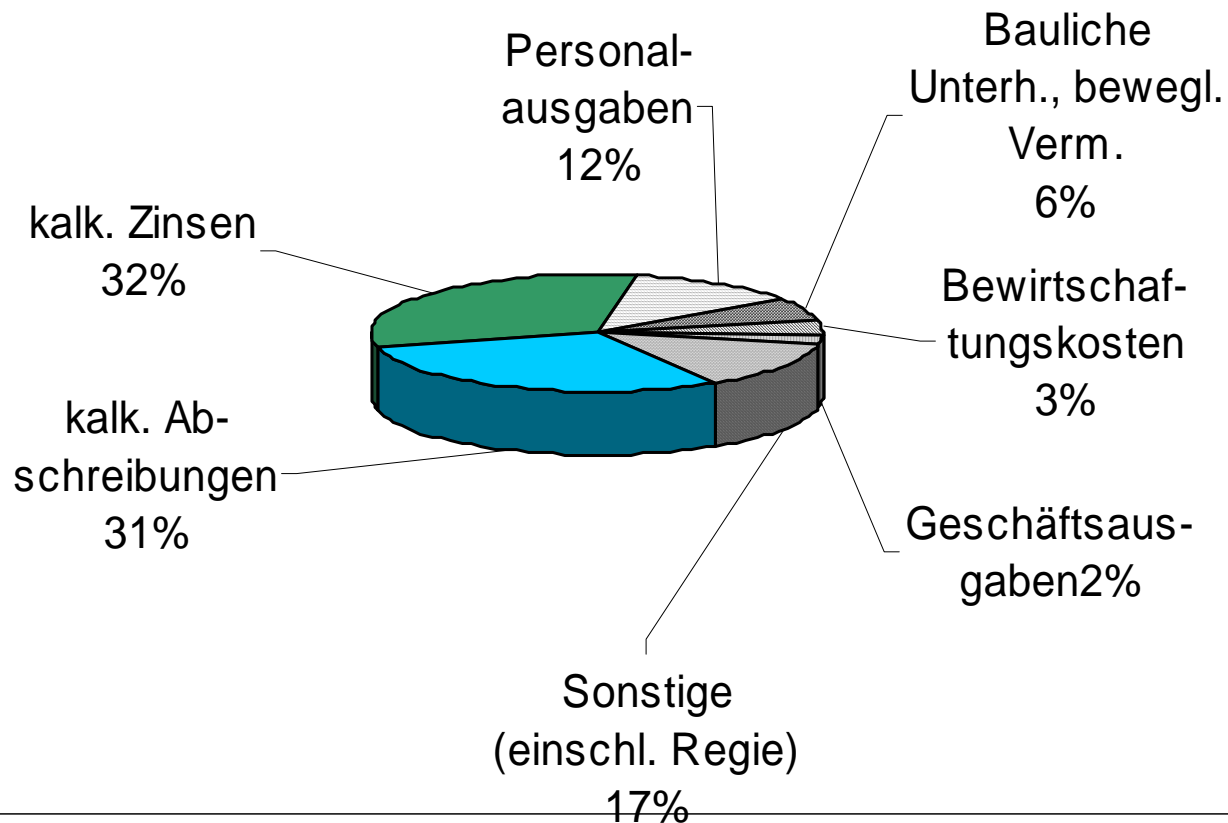


Kostenrechnende Einrichtung: dezentrale Abwasserbeseitigung

Ergebnis der Kostenrechnung 2004


Ergebnisentwicklung dezentrale

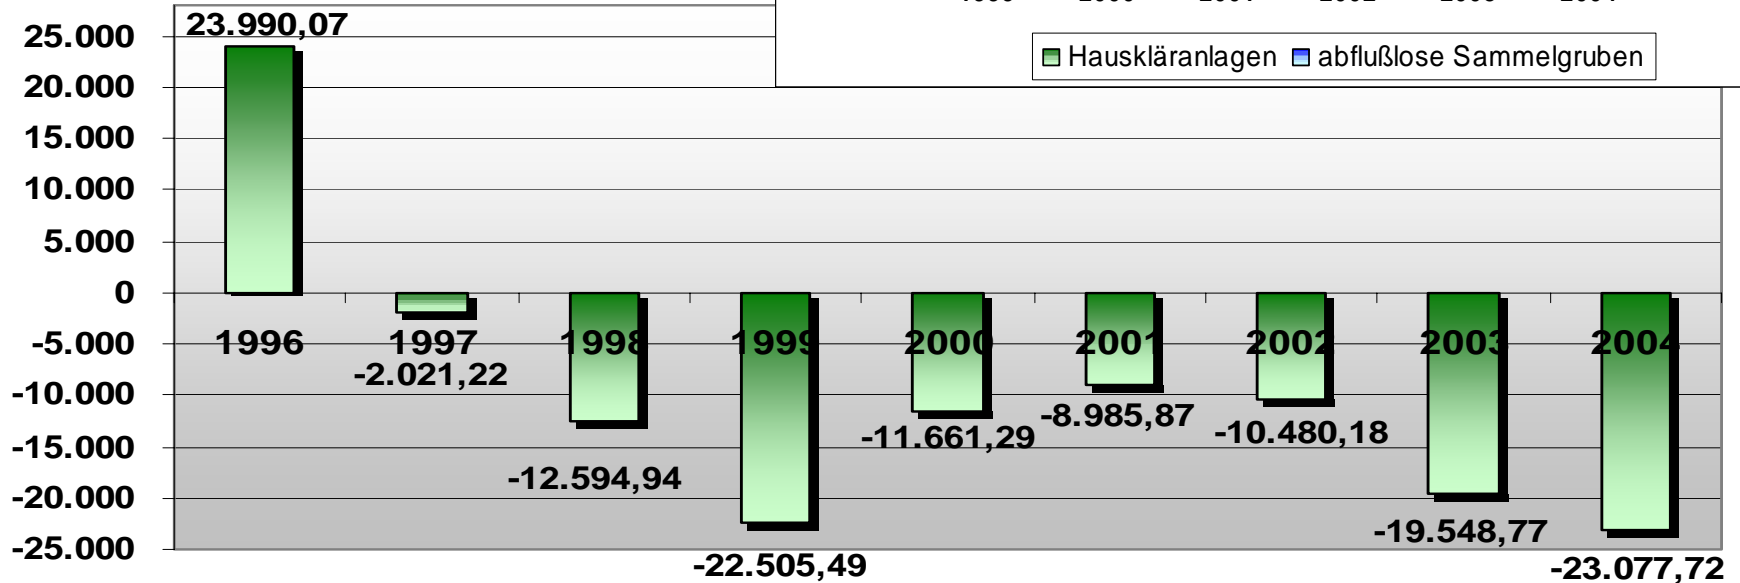

Gebührensatzentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

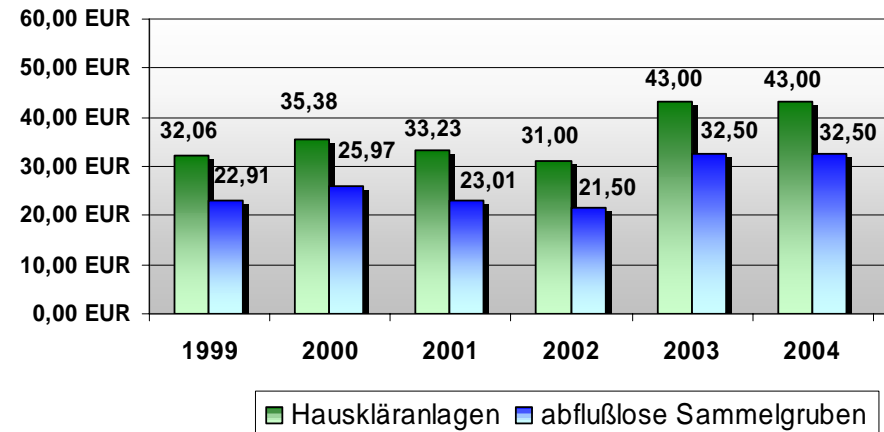


Hauptgrund für den weiteren Anstieg des Defizits:

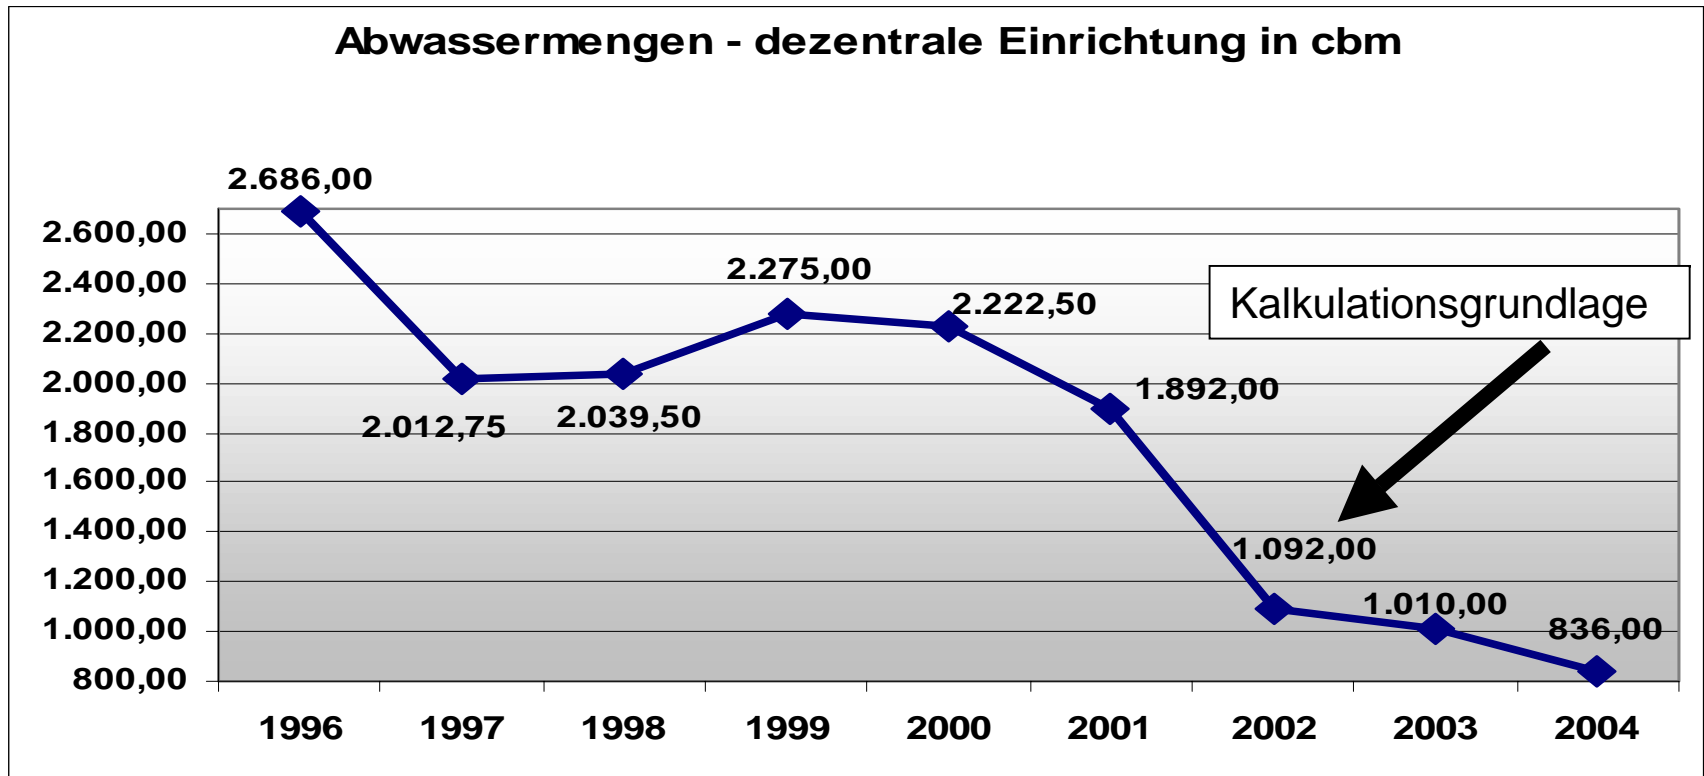

Die tatsächliche Abfuhrmenge hat sich gegenüber der Kalkulation 2004 (1.092 cbm) um weitere 256 cbm auf 836 cbm verringert.

Kostenrechnende Einrichtung: zentrale Abwasserbeseitigung

- Gebührenberechnung 2006

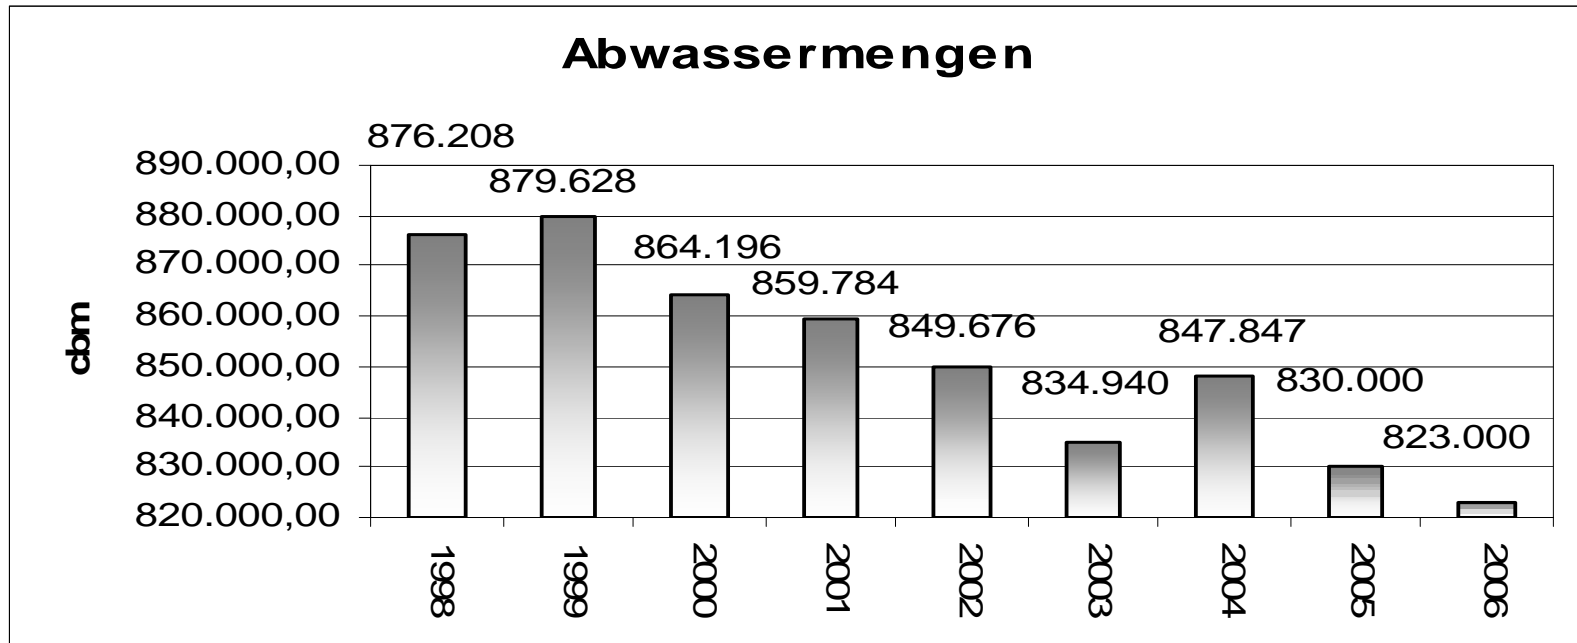

2006:

Hochrechnung des OOWV = 816.000 cbm

Durch die Gemeinde selbst abzurechnen = 7.000 cbm

Steigende Absatzmengen

2002 betrug die Absatzmenge 20.680 cbm und 2004 (Ergebnis) = 25.575 cbm

Zurückgehende Wassermengen

insbesondere ehemalige Mülldeponie Hahn-Lehmden ab 2006 (laut Mitteilung des Landkreises Ammerland)

Verringerung der Abwassermenge + gleichbleibende Kosten = steigende Gebühr

Höhe der Gebühr


- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - wenn kein Defizit abzubauen wäre | 2,66 € pro cbm |
| - bei vollständigem Defizitabbau | 2,77 € pro cbm |

Vor dem Hintergrund der Unbekannten, wie sich die Abwassermenge entwickelt, schlägt die Verwaltung vor, den Gebührensatz 2006 wie in den Jahren 2003 bis 2005 **in Höhe von 2,60 € pro cbm Abwasser** festzusetzen.


Kostenrechnende Einrichtung: zentrale Abwasserbeseitigung

- Gebührenberechnung 2006


Ergebnisentwicklung zentrale Schmutzwasserbeseitigung

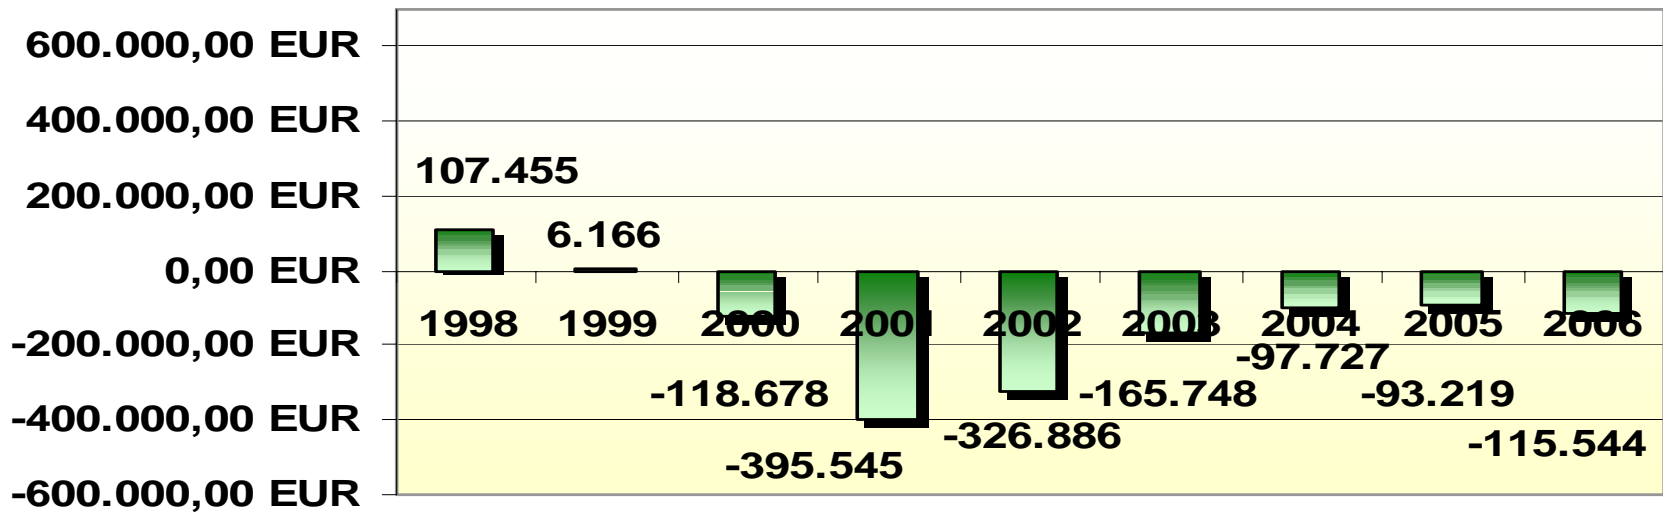

Kalkulatorische Kosten

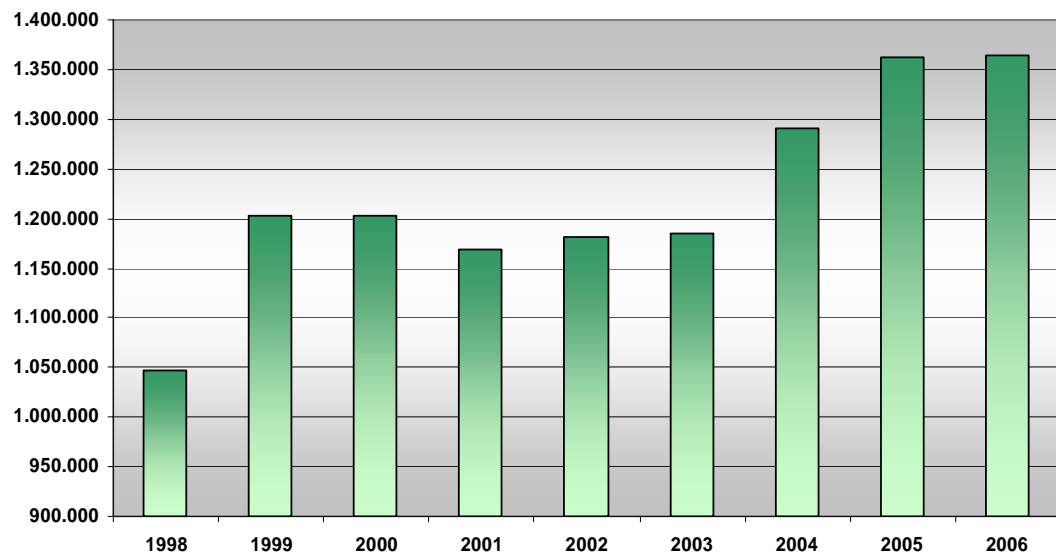


Abwassermengen

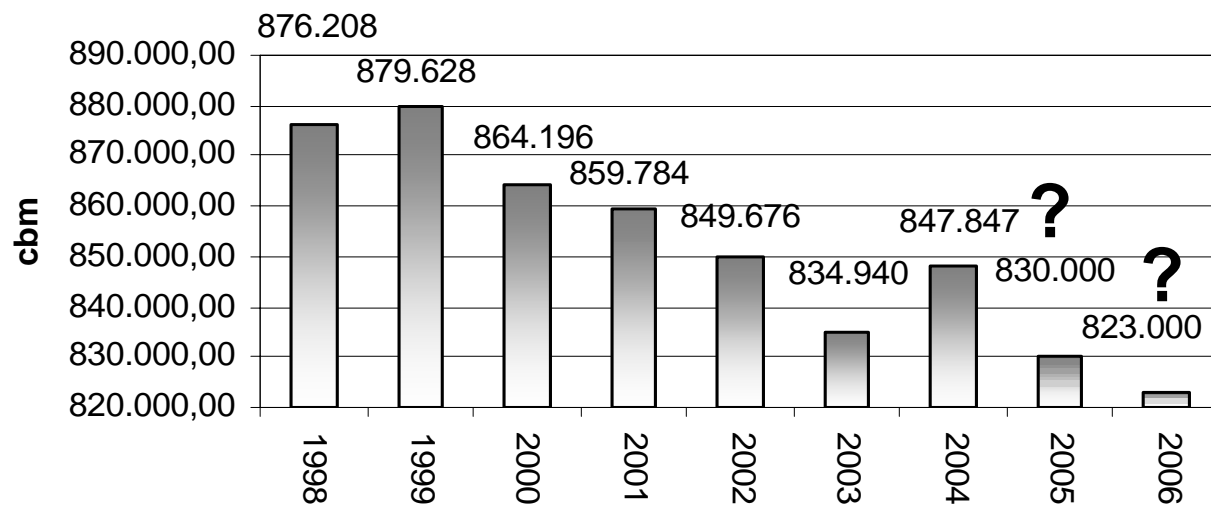

Kostenrechnende Einrichtung: dezentrale Abwasserbeseitigung


- Gebührenberechnung 2006

Die Höhe der Abwassermenge ist das größte Kalkulationsrisiko:

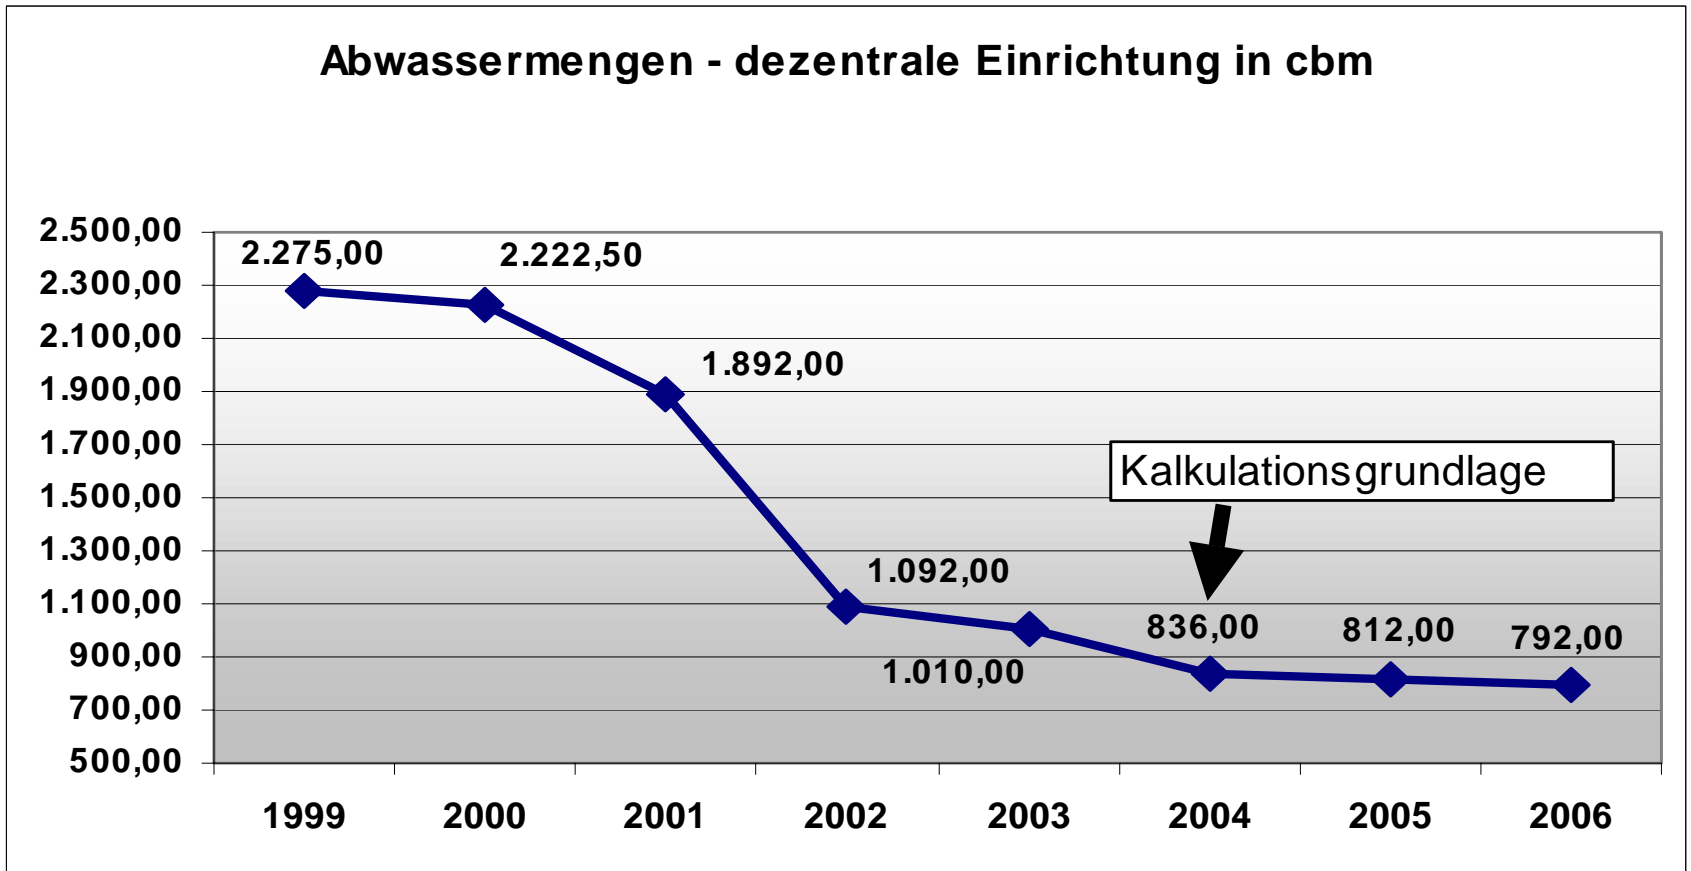

Gebührenanhebung 2005

Trotz der Gebührenanhebung in 2005 kann nur ein Teil des bis zum 31.12.2004 aufgelaufenen Defizits in Höhe von 23.077,72 € auf insgesamt 20.350,32 € (31.12.2005) abgebaut werden.

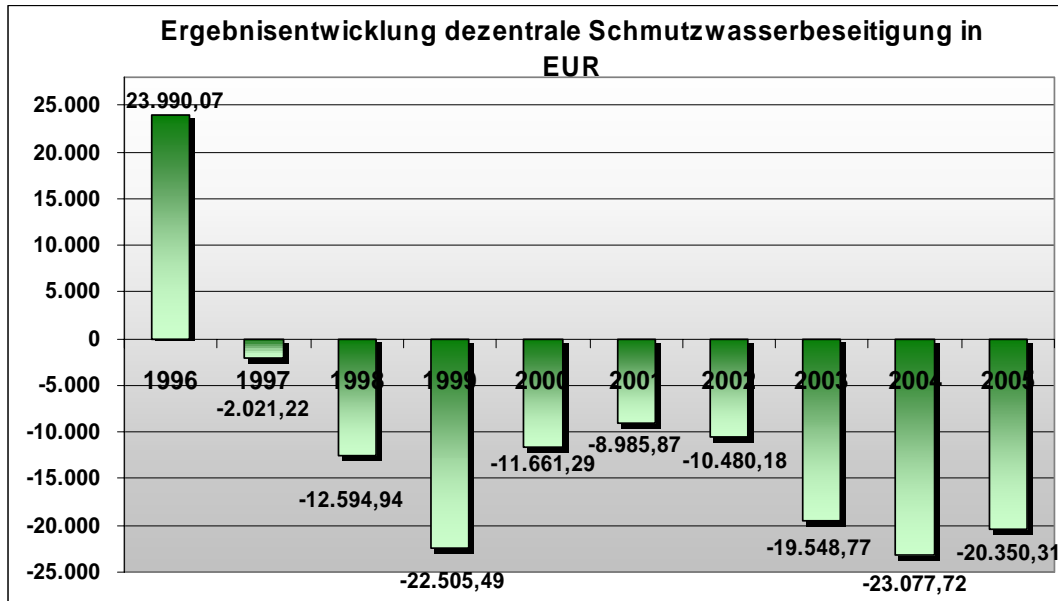

Jahr	2002	2003	2004	2005
Hauskläranlagen	31,00 EUR	43,00 EUR	43,00 EUR	53,00 EUR
Abflusslose Gruben	21,50 EUR	32,50 EUR	32,50 EUR	42,50 EUR

Bei vollständigem Defizitabbau müsste der Gebührensatz für
Hauskläranlagen
und abflusslose Gruben
betragen.

77,61 € pro cbm

66,18 € pro cbm

Um das Ziel des Defizitsabbaus nicht aus den Augen zu verlieren und um
gravierende Gebührensprünge von über 20 € zu vermeiden,

schlägt die Verwaltung vor, den Gebührensatz jeweils um 5 € anzuheben:

Hauskläranlagen

58,00 € pro cbm

Abflusslose Gruben

47,50 € pro cbm

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006
Hauskläranlagen	31,00 EUR	43,00 EUR	43,00 EUR	53,00 EUR	58,00 EUR
Abflusslose Gruben	21,50 EUR	32,50 EUR	32,50 EUR	42,50 EUR	47,50 EUR